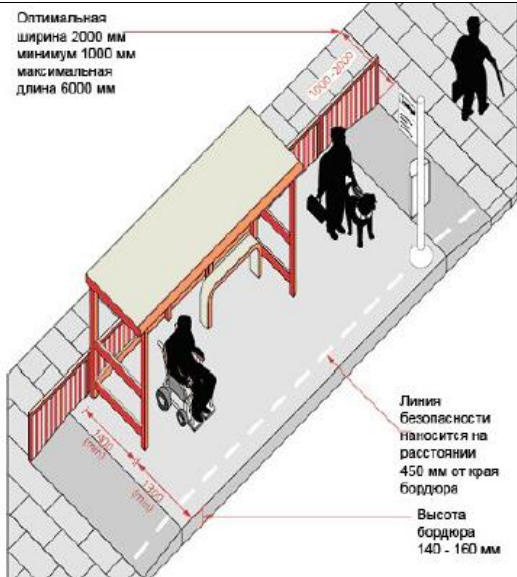


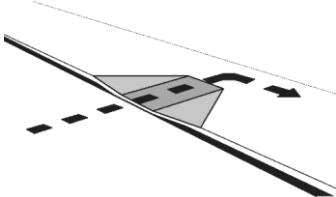
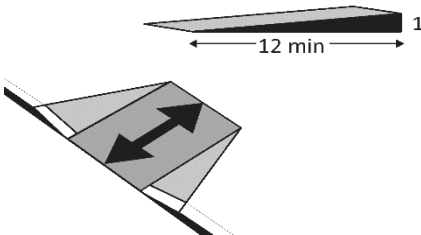
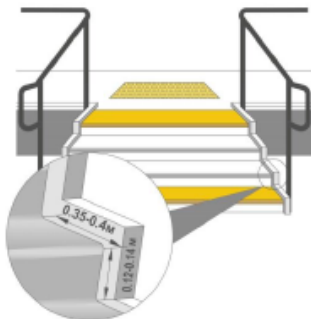
Контрольная форма обследования доступности приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН.

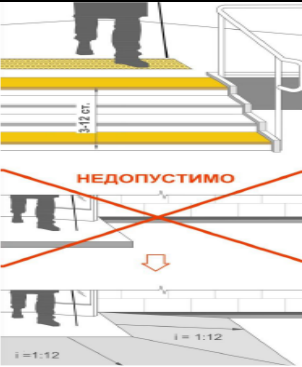
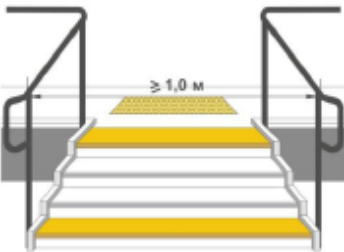
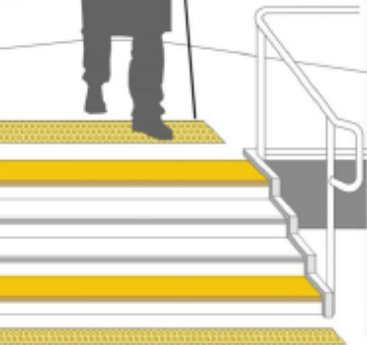
Наименование объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 «Улыбка» сельского поселения «Село Усть-Ургал» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ №11)

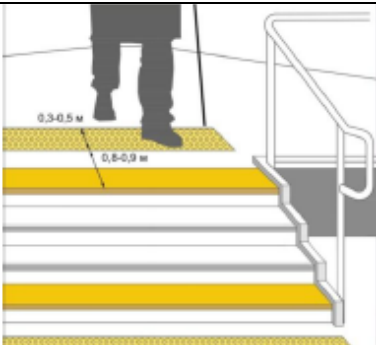
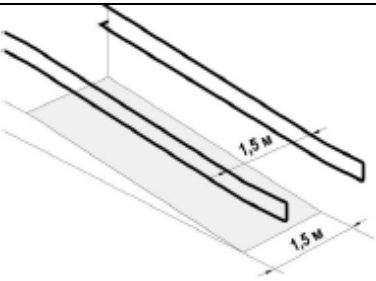
Адрес: 682082, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, с.Усть-Ургал, ул.Центральная,22

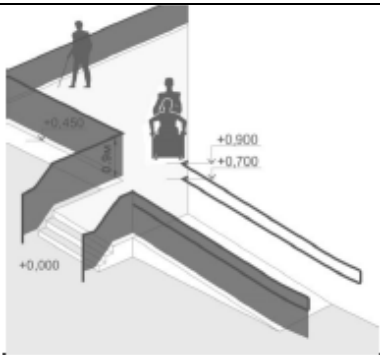

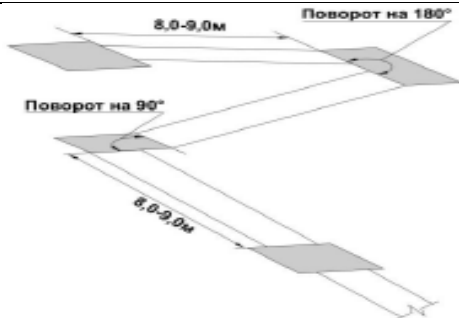
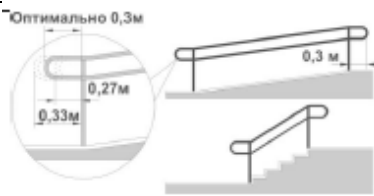
п/п	Элемент доступности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения (фотография барьера + результаты измерения + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
Раздел 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)					
Вход (входы) на территорию					
1.1.	Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта оборудованы и доступны для МГН (высота бордюра 140-160 мм, линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра) Наличие на остановке схемы движения к объекту для МГН.	☐ Да ☒ Нет Осмотр ☐ Да ☒ Нет Осмотр.	 Оптимальная ширина 2000 мм минимум 1000 мм максимальная длина 6000 мм Линия безопасности наносится на расстоянии 450 мм от края бордюра Высота бордюра 140 - 160 мм	Остановка общественного транспорта отсутствует в населенном пункте с.Усть-Ургал	
1.2.	Наличие маршрута от пункта прибытия МГН к объекту, который не требует	☐ Да ☒ Нет	Если Да, расположение маршрута:	Остановки общественного транспорта отсутствуют в населенном пункте с.Усть-Ургал	

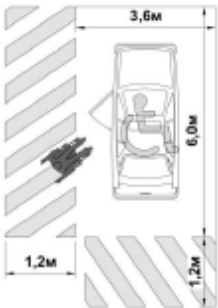
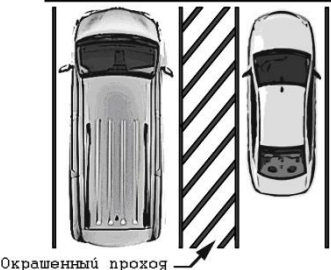
	использования пандуса?	Осмотр			
Путь (пути) движения на территории					
1.3.	Является ли маршрут движения гладким, обозначенным и с нескользящим покрытием?	☐ Да ☒ Нет Осмотр		вниз с дороги к тротуару под углом в 30°, длина 0,4 метра.	- Привести в соответствие
1.4.	Какова общая протяженность маршрута доступного для МГН от остановки общественного транспорта до объекта?	Измерение	0 м.		
1.5.	Ширина просветов ячеек на пути движения не должна превышать 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками	☐ Да ☒ Нет Измерение			- Привести в соответствие
1.6.	Имеются ли на маршруте движения места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи?	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие

1.7.	Ширина доступного маршрута движения не менее 0.9 м.	☐ Да ☒ Нет Измерение			- Изменить маршрут движения или увеличить его ширину.
1.8.	Если маршрут пересекает бордюр, есть ли там пандус?	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Установить пандус
1.9.	Уклон съезда с тротуара не более 1:12, до 1:10 на протяжении не более 10 м	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
Лестница наружная					
1.10	Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие

1.11	Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
1.12	Расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0 м.	☐ Да ☒ Нет Измерение			- Привести в соответствие
1.13	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой.	☒ Да ☐ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
	- Перед открытой лестницей предупредительные	☐ Да			- Привести в соответствие

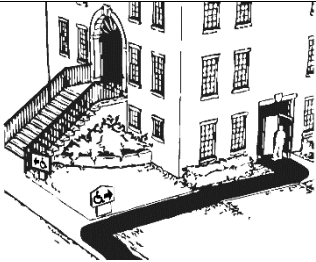
	тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м .	☒ Нет Измерение:			
1.14 .	При ширине лестниц 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни .	☐ Да ☐ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
Пандус (наружный)					
1.15 .	Ширину марша пандуса следует принимать при исключительно одностороннем движении не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения. Поручни в этом случае принимать по ширине пандуса	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие

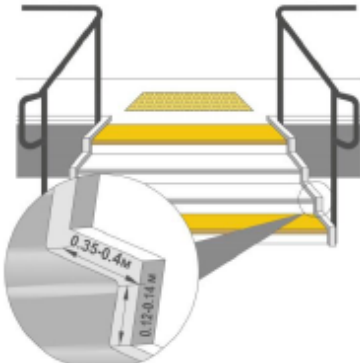
1.16	Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – дополнительно и на высоте 0,7 м	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
1.17	Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%)	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
1.18	Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0 – 9,0 м длины марша пандуса, также при каждом изменении направления пандуса).	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
1.19	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие

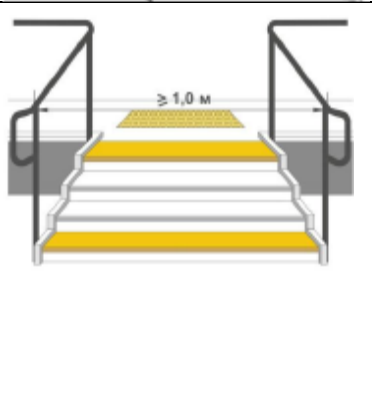
1.23	Доступные парковочные места имеют размер 6,0х3,6 м и 1.2 м	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Переделать покраску линий
1.24	Доступные места для автомашин, салоны которых приспособлены для инвалидов на креслах-колясках имеют: ширина боковых подходов не менее 2,5 м	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Создать доступные места парковки
1.25	Высота парковка автомашин, для перевозки инвалидов на креслах-колясках имеет высоту минимум 2.5м	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
1.26	Выделены ли проходы на доступных местах цветом, чтобы исключить возможность парковки на них?	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие

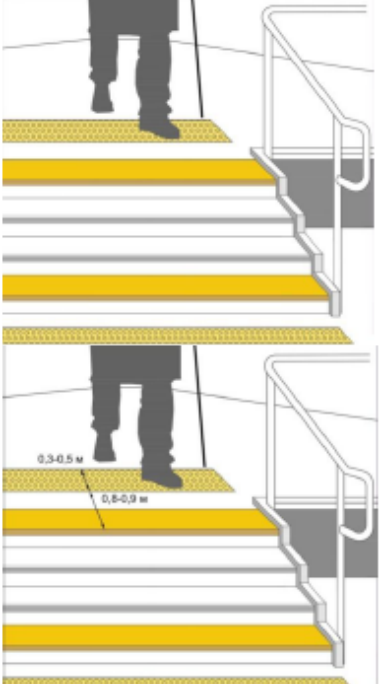
1.27	Примыкают ли проходы со стороны стоянки к доступному маршруту движения?	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			Создайте доступный маршрут или перенесите доступные парковки
1.28	Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) расположенным на высоте не менее 1,5 м.	☐ Да ☒ Нет Осмотр ☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
1.29	Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 100 м от входов в общественные здания.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Обеспечить выполнение требований.

Раздел 2. Входы в здание.

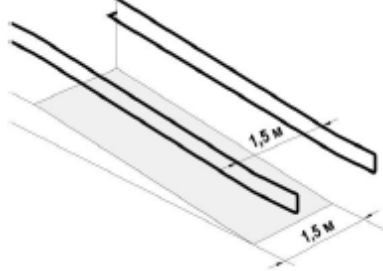
Общие требования к зоне				
2.1.	Доступен ли главный вход в здание? Если главный вход недоступен, имеется ли другой доступный вход?	☐ Да ☒ Нет Осмотр: ☐ Да ☒ Нет Осмотр:		- Оборудовать
2.2.	Оборудованы ли доступные входы знаками доступности? Имеется ли устройство для вызова персонала? Кнопка вызова не выше 0,8 м от уровня пола	☐ Да ☒ Нет Осмотр: ☒ Да ☐ Нет Осмотр: Измерение	 	- Привести в соответствие
Лестница наружная				

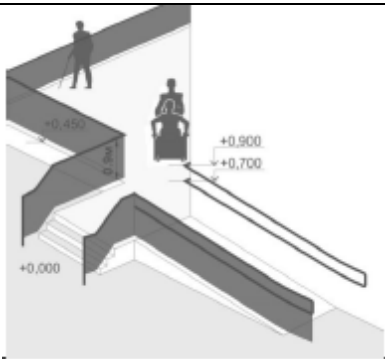

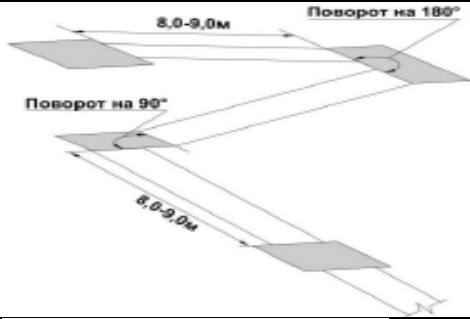
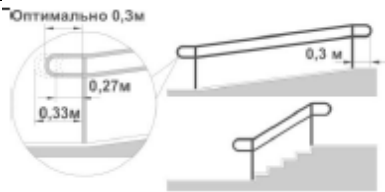
2.3	Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.	☒ Да ☐ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
2.4.	Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие

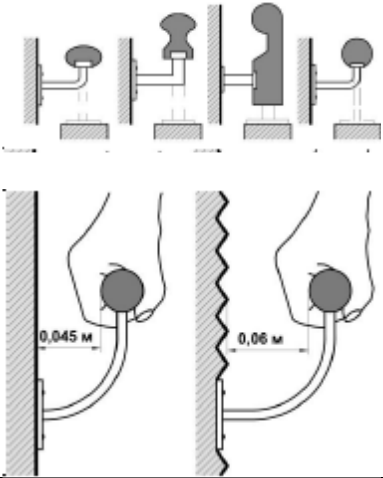
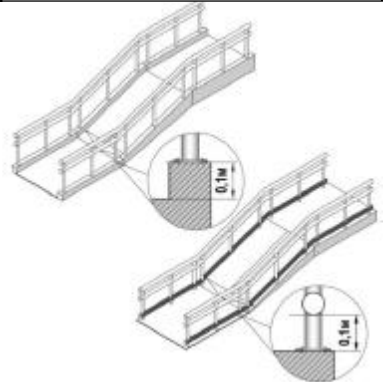
2.5.	Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
2.6.	Расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0 м.	☒ Да ☐ Нет Измерение:			- Привести в соответствие

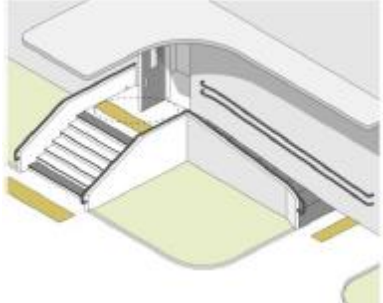
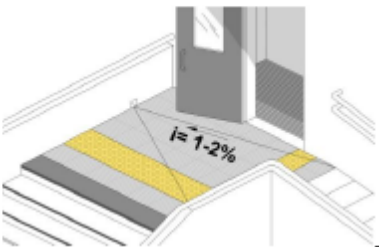
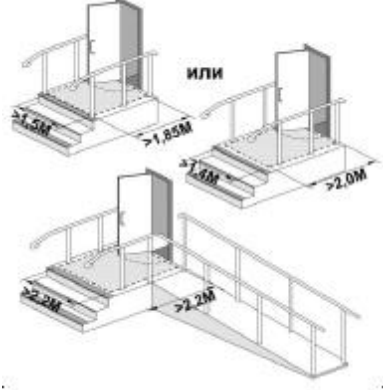
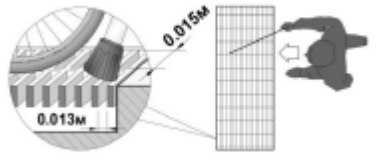
2.7.	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой. Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м .	☒ Да ☐ Нет Осмотр: ☐ Да ☒ Нет Измерение:		- Привести в соответствие - Привести в соответствие
------	---	--	--	---

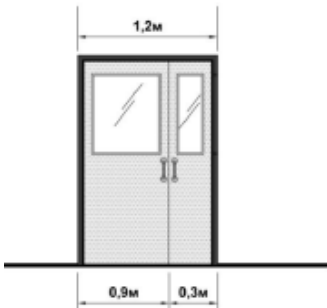
Пандус (наружный)

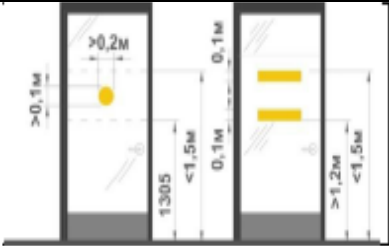
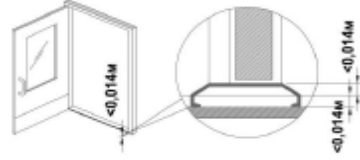
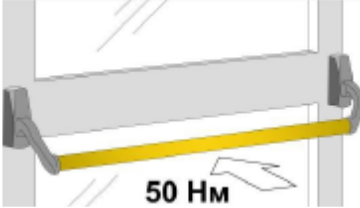
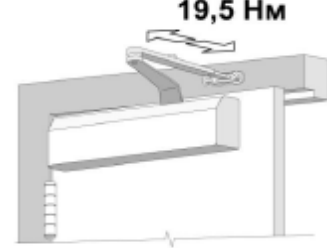
2.8	Ширину марша пандуса следует принимать при исключительно одностороннем движении не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения. Поручни в этом случае принимать по ширине полосы движения по ширине пандуса .	☐ Да ☒ Нет Измерение:		- Привести в соответствие
-----	--	---	--	----------------------------------

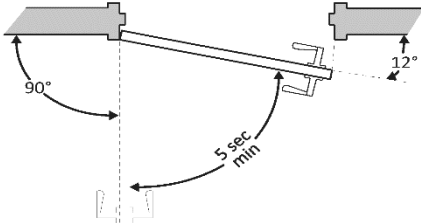

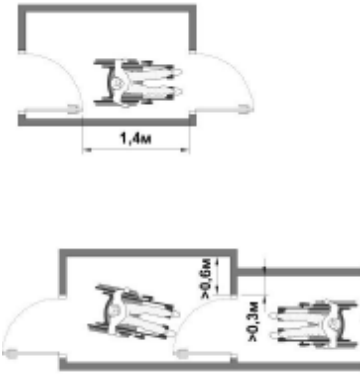
2.9	Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – дополнительно и на высоте 0,7 м (п. 5.2.15).	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
2.10	Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%)	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
2.11	Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0 – 9,0 м длины марша пандуса, также при каждом изменении направления пандуса	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
2.12	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь нетравмирующее	☐ Да ☒ Нет Измерение:			Переделать или заменить поручни

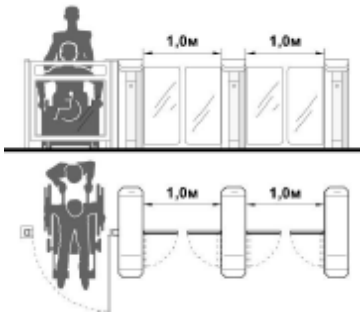
	завершение				
2.13	Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей	☐ Да ☒ Нет Измерение: ☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
2.14	Колесо-отбойные устройства высотой 0,1 м	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Оборудовать
Входная площадка (перед дверью)					

2.15	Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: Навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий – подогрев поверхности покрытия .	☒ Да ☐ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
2.16	Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть: твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2%	☒ Да ☐ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
2.17	Размеры входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4x2,0м или 1,5x1,85м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2 м	☐ Да ☒ Нет Измерение: ☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие - Привести в соответствие
2.18	Ширина просветов дренажных ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие

	ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м.				
Дверь (входная)					
2.19	Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м.	☒ Да ☐ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
2.20	Смотровые панели в полотнах наружных дверей заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
2.21	Нижняя часть стеклянных дверных полотен должна быть защищена противоударной полосой на высоту не менее 0,3 м от уровня.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие

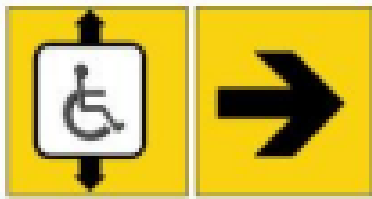
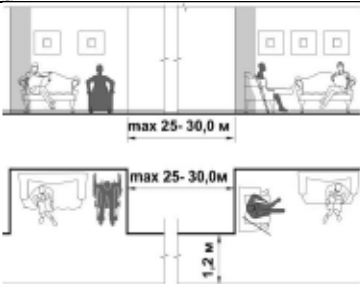
2.22	Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей не менее высотой 0,1 м, шириной не менее 0,2 м, Высота от поверхности пути на уровне не ниже 1,2 м, не выше 1,5 м	☐ Да ☒ Нет Измерение: ☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
2.23	Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
2.24	Усилие открывания двери на путях эвакуации с ручками нажимного действия не должно превышать не должно превышать 50 Нм.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			
2.25	Усилие для распашных дверей с доводчиком 19,5Нм	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие

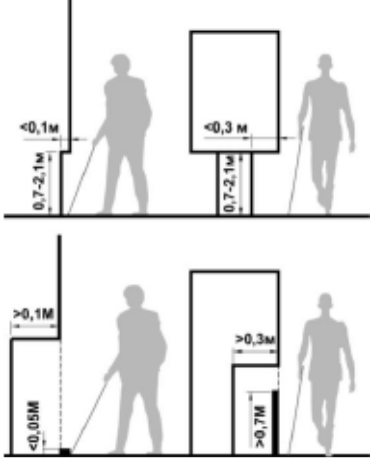
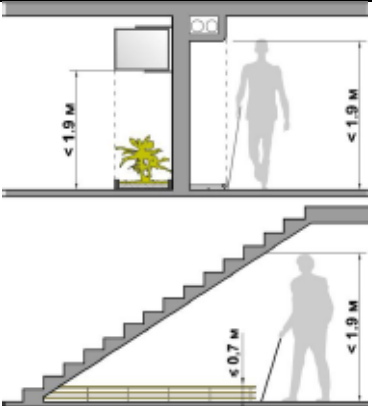
	Дверь должна закрываться с задержкой минимум 5 секунд при открытии на 90 градусов	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Отрегулировать доводчик двери
Тамбур входной					
2.26	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
2.27	Минимальное свободное пространство между дверями тамбура не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь. Свободное пространство у двери со стороны защелки «от себя» не менее 0,3м, «к себе» не менее 0,6 м.	☐ Да ☒ Нет Измерение: ☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие - Привести в соответствие

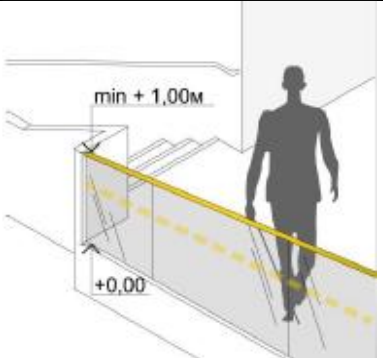
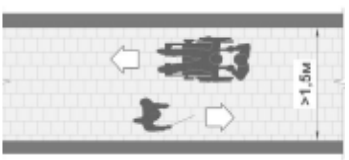
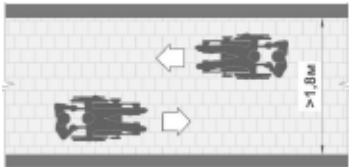
2.28	Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола. Если это невозможно – грязезащитное покрытие должно быть закреплено на поверхности пола.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
2.29	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 1,0 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках. Дополнительно к турникетам боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН. Ширину прохода не менее 1м.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие

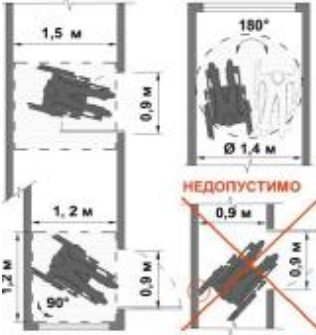

Раздел 3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).

ОБЩИЕ требования к зоне.

3.1	Имеется ли хотя бы один доступный маршрут во все места общего пользования и обслуживания? После входа в здание имеется доступная для МГН, в том числе инвалидов колясочником информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН.	☐ Да ☒ Нет Осмотр: ☒ Да ☐ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие - Привести в соответствие
3.2	Доступный маршрут имеет ровную поверхность, обозначен знаками и имеет нескользящее покрытие.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
3.3	Зона отдыха и ожидания для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего через 25 – 30 м, и не менее одной на каждом доступном этаже.	☒ Да ☐ Нет Измерение:			- Привести в соответствие

3.4	Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, имеют закругленные края и не выступают более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. Указатели на отдельно стоящей не более чем на 0,3 м.	☒ Да ☐ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
3.5	Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами следует устанавливать ограждения, имеющие размер в свету по высоте менее 1,9 м.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие

3.6	В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять ковры с ворсом высотой ворса более 0,013 м.	☒ Да ☐ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
3.7	В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует предусматривать ограждения высотой в пределах 1 – 1,2 м	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон).					
3.8	Ширина при движении кресла-коляски: в одном направлении - не менее 1,5м; при встречном движении – не менее 1,8 м.	☒ Да ☐ Нет Измерение: ☒ Да ☐ Нет Измерение:	 		- Привести в соответствие

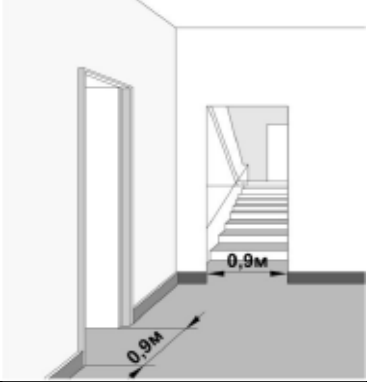
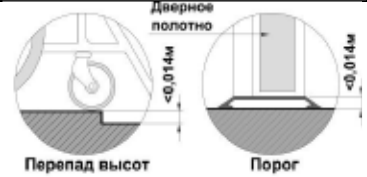
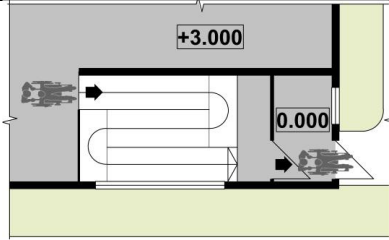
3.9	При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 90° - равное - 1,2 х 1,2 м разворота на 180° - равное - диаметр 1,4 м.	☒ Да ☐ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
3.10	Высота коридоров не менее 2,1 м.	☒ Да ☐ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
3.11	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью не менее 1,2 м	☒ Да ☐ Нет Измерение:			- Привести в соответствие

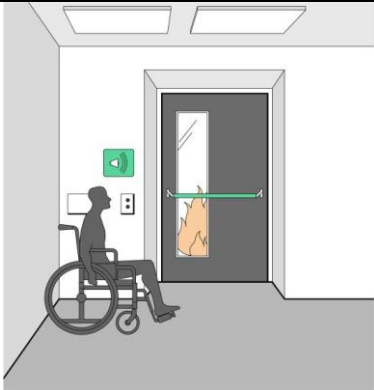
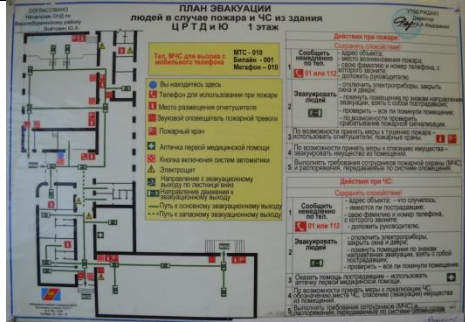
Лестница (внутри здания). 1-этажное здание. Отсутствует лестница внутри здания.

Пандус (внутри здания). 1-этажное здание. Отсутствует пандус внутри здания.

Лифт пассажирский (или подъемник). 1-этажное здание. Отсутствует лифт внутри здания.

Дверь.

3.39	Ширина дверных проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
3.40	Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности).					
3.41	Пандус, служащий путем эвакуации со второго и выше этажей, должен иметь выход наружу из здания на прилегающую территорию	☐ Да ☐ Нет Осмотр:		Здание оснащено звуковым оповещением.	- Привести в соответствие

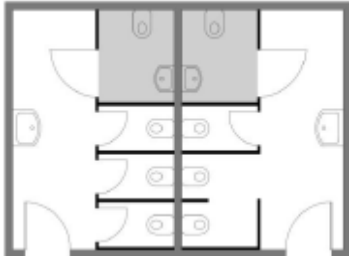


3.42	Каждая зона безопасности оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны)	☐ Да ☐ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
3.43	Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026	☐ Да ☐ Нет Осмотр:	 Эвакуационный знак Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026		- Привести в соответствие
3.44	На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности.	☐ Да ☐ Нет Осмотр:	 Зона безопасности		- Привести в соответствие


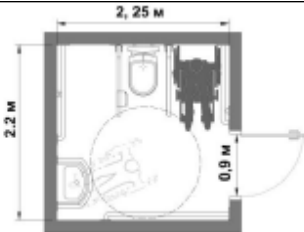
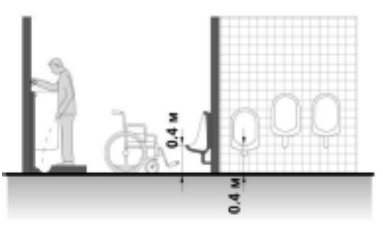
4. Зона целевого назначения объекта (оказания услуг).					
4.1.	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и МГН	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
4.2	Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
4.3.	Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания - кроме лестниц предусматривают приспособления для перемещения МГН.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
4.4	Наличие не менее 5% мест для инвалидов и МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие


	том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН)				
4.5	При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) для обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть доступны инвалидам	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
4.6	Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
4.7	Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
4.8	Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов расположены на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие

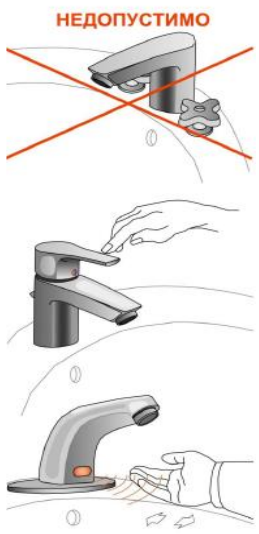
5. Санитарно-гигиенические помещения.

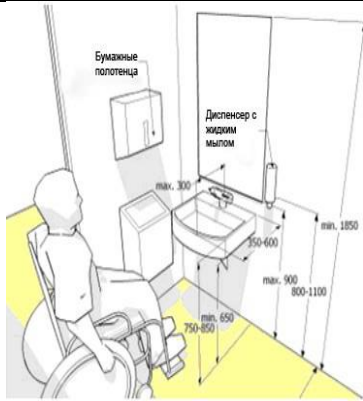
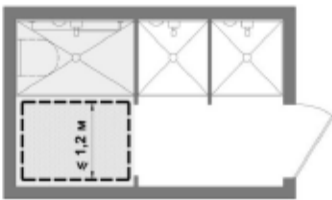
Туалетные комнаты и кабины.

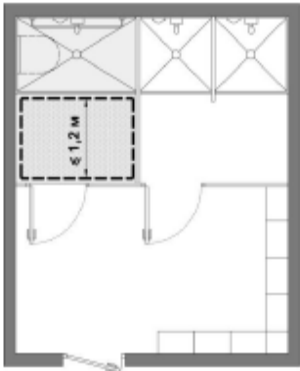
5.1.	Специально оборудованные для МГН места во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения для посетителей.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
5.2	В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:		Установлена 1 кабина в школе и 1 кабина в административной зоне. В дошкольной группе нет туалетных кабин. Свободного пространства нет, крючки отсутствуют.	- Привести в соответствие
5.3	В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
5.4	В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие

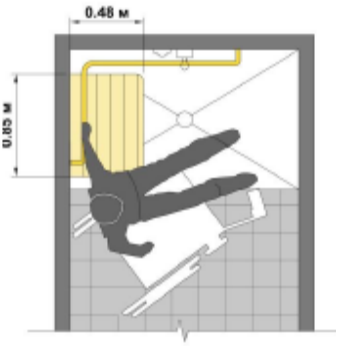
5.5	Двери должны открываться наружу.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
5.6	В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
5.7	Размеры универсальной кабины в плане не менее: ширина – 2,2 м, глубина – 2,25 м.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
5.8	Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие

5.9	Следует применять унитазы, имеющие опору для спины	☐ Да ☒ Нет Осмотр:				- Привести в соответствие
5.10	Диспенсер для туалетной бумаги может использоваться МГН без посторонней помощи	☐ Да ☒ Нет Осмотр:				- Привести в соответствие
5.11	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) имеются специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.	☐ Да ☒ Нет Измерение:				- Привести в соответствие

5.12	Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
5.13	В доступных кабинках водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие

5.14	Унитазы имеют с автоматический слив воды или слив с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
5.15	Следует применять раковины для мытья рук, доступные для свободного пользования МГН, включая инвалидов колясочников. Размещение зеркала над раковиной должно быть удобным для инвалидов – колясочников.	☐ Да ☒ Нет Измерение ☐ Да ☒ Нет Измерение			- Привести в соответствие
Душевые кабины /ванные комнаты.					
5.16	В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой следует	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие

	предусматривать пространство для подъезда кресла-коляски .				
5.17	Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной с нескользким полом и поддоном без порога.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
5.18	Доступная душевая кабина для МГН оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие

5.19	Глубина сиденья не менее 0,48 м, длина – 0,85 м.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
5.20	Габариты поддона (трапа) не менее 0,9×1,5 м, свободной зоны – не менее 0,8 x1,5 м.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
Бытовые комнаты (гардеробные)					
5.21	Индивидуальные шкафы: - совмещенные (для уличной рабочей одежды) - высотой не более 1,3 м от пола (то же для крючков для одежды), - размеры в плане 0,4 на 0,5 м, - нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие

5.22	Скамьи в гардеробных размером 0,6 на 0,8 м	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
5.23	Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее: - 2,4 м, - 1,8 м - без скамей	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Привести в соответствие
6. Система информации на объекте.					
6.1	Наличие на объекте оборудование, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие

6.2	Наличие кнопки вызова помощи в зоне ожидания помощи для МГН, доступной для инвалидов.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
6.3	Оборудование индукционной петлей мест обслуживания инвалидов по слуху. Наличие пиктограммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидам со слуховым аппаратом.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
6.4	Системы средств информации и сигнализации об опасности	☐ Да			- Привести в соответствие

	должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными)	☒ Нет Осмотр:			
6.5	Знаки и символы должны быть идентичными, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
6.6	Система средств информации обеспечивает: - непрерывность информации, -своевременное ориентирование и опознание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие

	элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.				
6.7	Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие

6.8	Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией	☒ Да ☐ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
-----	---	---	--	--	---------------------------

7. Доступность услуг.

7.1.	Наличие стандарта качества или декларации качества обслуживания МГН на объекте.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
7.2.	Наличие технологии обслуживания МГН на объекте, согласованной с общественными организациями инвалидов.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
7.3.	Наличие программы подготовки персонала объекта для обслуживания МГН, согласованной с общественными организациями инвалидов.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие

7.4.	Наличие системы подготовки персонала объекта для понимания потребностей в помощи, оказания помощи инвалидам при обслуживании, с участием в подготовке персонала общественных организаций инвалидов и ведомостей сдачи тестов персоналом по результатам учебы.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
7.5.	Наличие план работы предприятия на текущий календарный год по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов с учетом их первоочередных потребностей.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
7.6.	Наличие перспективного плана работы предприятия минимум на три календарных года по формированию доступной среды, согласованного с	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие

	общественными организациями инвалидов.				
7.7.	Наличие внешнего мониторинга качества доступности и качества услуг объекта для МГН, проводимого при участии общественных организаций инвалидов.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
7.8.	Наличие в доступной форме для МГН информации об доступных услугах объекта, порядке оказания помощи и обслуживания, схемы движения по прилегающей территории и объекту МГН.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены комиссии:

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)